


栄養科1階搬入口付近(新設)平面図 1 / 5 0

下ごしらえコーナー新設衛生器具類

品 名	品 番	数 量	備 考
自動水栓(手洗器用)	TENA12B	1	

水栓電源は最寄り既設コンセントを使用




栄養科1階便所廻り(新設)平面図 1 / 5 0

女子トイレ新設衛生器具類

品 名	品 番	数 量	備 考
洋風便器	CFS498BMNW1	1	その他付属品一式
温水便座	TCF5534AUNW1	1	その他付属品一式
紙巻器	TY116	1	
洗面器	L210D・T205QFR C・TLDP2105J・TL4CFU	1	
化粧鏡	YM4560F	1	

男子トイレ新設衛生器具類


品 名	品 番	数 量	備 考
洋風便器	CFS498BMNW1	1	その他付属品一式
温水便座	TCF5534AUNW1	1	その他付属品一式
紙巻器	TY116	1	



栄養科1階搬入口付近(撤去)平面図 1 / 5 0

下ごしらえコーナー撤去衛生器具類

品 名	品 番	数 量	備 考
立水栓	T205	1	



栄養科1階便所廻り(撤去)平面図 1 / 5 0

女子トイレ撤去衛生器具類

品 名	品 番	数 量	備 考
和風便器	C750C	1	その他付属品一式
紙巻器		1	
洗面器	L221	1	その他付属品一式
掃除用流し	SK22A	1	その他付属品一式


男子トイレ撤去衛生器具類

品 名	品 番	数 量	備 考
和風便器	C750C	1	その他付属品一式
紙巻器		1	


注
便器の撤去新設はリモデル工法とし、撤去後は配管に異物の侵入の無い様に処置する。
仕上げは建築工事とする。

凡例	--- 配管(既設配管)
	--- 配管(新設配管)



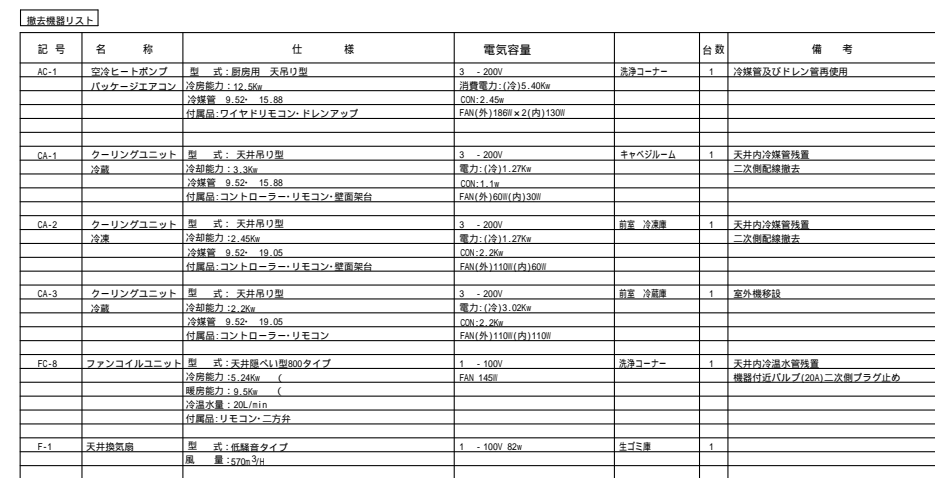

— — — —	破線(既設配管)
— × — × —	実線(撤去配管)



新設機器リスト					
記号	名称	仕様	電気容量	台数	備考
AC-1	空冷ヒートポンプ パッケージエアコン	型 式：厨房用、天井吊り型	3 - 200V	洗浄コーナー	1 参考品番：S2RT140RY、ダイキン 冷媒管及びドレン管再使用
		冷房能力：12.5kw	消費電力：(冷)14.37kw		
		冷媒管 9.52φ - 15.88	CON：2.45m		
		付属品：ワイヤドリモコン・ドレンアップスボットダクト(2本)	FAN(外)1100H(内)1100H		
Ca-1	クーリングユニット 冷蔵	型 式：天井吊り型	3 - 200V	キャベジールーム	1 参考品番：PCL-SK150IES(室内機) パナソニック 参考品番：PCL-SK150MJ(室外機) パナソニック
		冷却能力：1.55kw	電力：(冷)10.72kw		
		冷媒管 9.52φ - 12.7	CON：0.75m		
		付属品：コントローラー・リモコン・設置基台	FAN(外)160H(内)30H		
Ca-2	クーリングユニット 冷凍	型 式：天井吊り型	3 - 200V	冷蔵庫	1 参考品番：PCL-MH400LE(室内機) パナソニック 参考品番：PCL-NH400U(室外機) パナソニック
		冷却能力：2.45kw	電力：(冷)12.60kw		
		冷媒管 9.52φ - 19.05	CON：2.26m		
		付属品：コントローラー・リモコン・設置基台	FAN(外)1100H(内)130H×2		
Ca-3	クーリングユニット 冷蔵	型 式：天井吊り型	3 - 200V	前室、冷蔵庫	1 室外機接続
		冷却能力：2.26kw	電力：(冷)13.02kw		
		冷媒管 9.52φ - 19.05	CON：2.26m		
		既設付属品：コントローラー・リモコン 新設付属品：設置基台	FAN(外)1100H(内)1100H		
F-1	天井換気扇	型 式：箱型タイプ 風 量：570m³/h	1 - 100V 82w	生ゴミ室	1 参考品番：VD-232B13 三菱

移設機器の電源、内外張り線は既設端末にプルボックスを新設しプルボックス内で結線を行うものとする。
移設室外機架台高さは500mm以上とし、転倒しない様に設置を行う事とする。

凡例	
---	破線(既設配管)
---	実線(新設配管)

